



część istniejąca

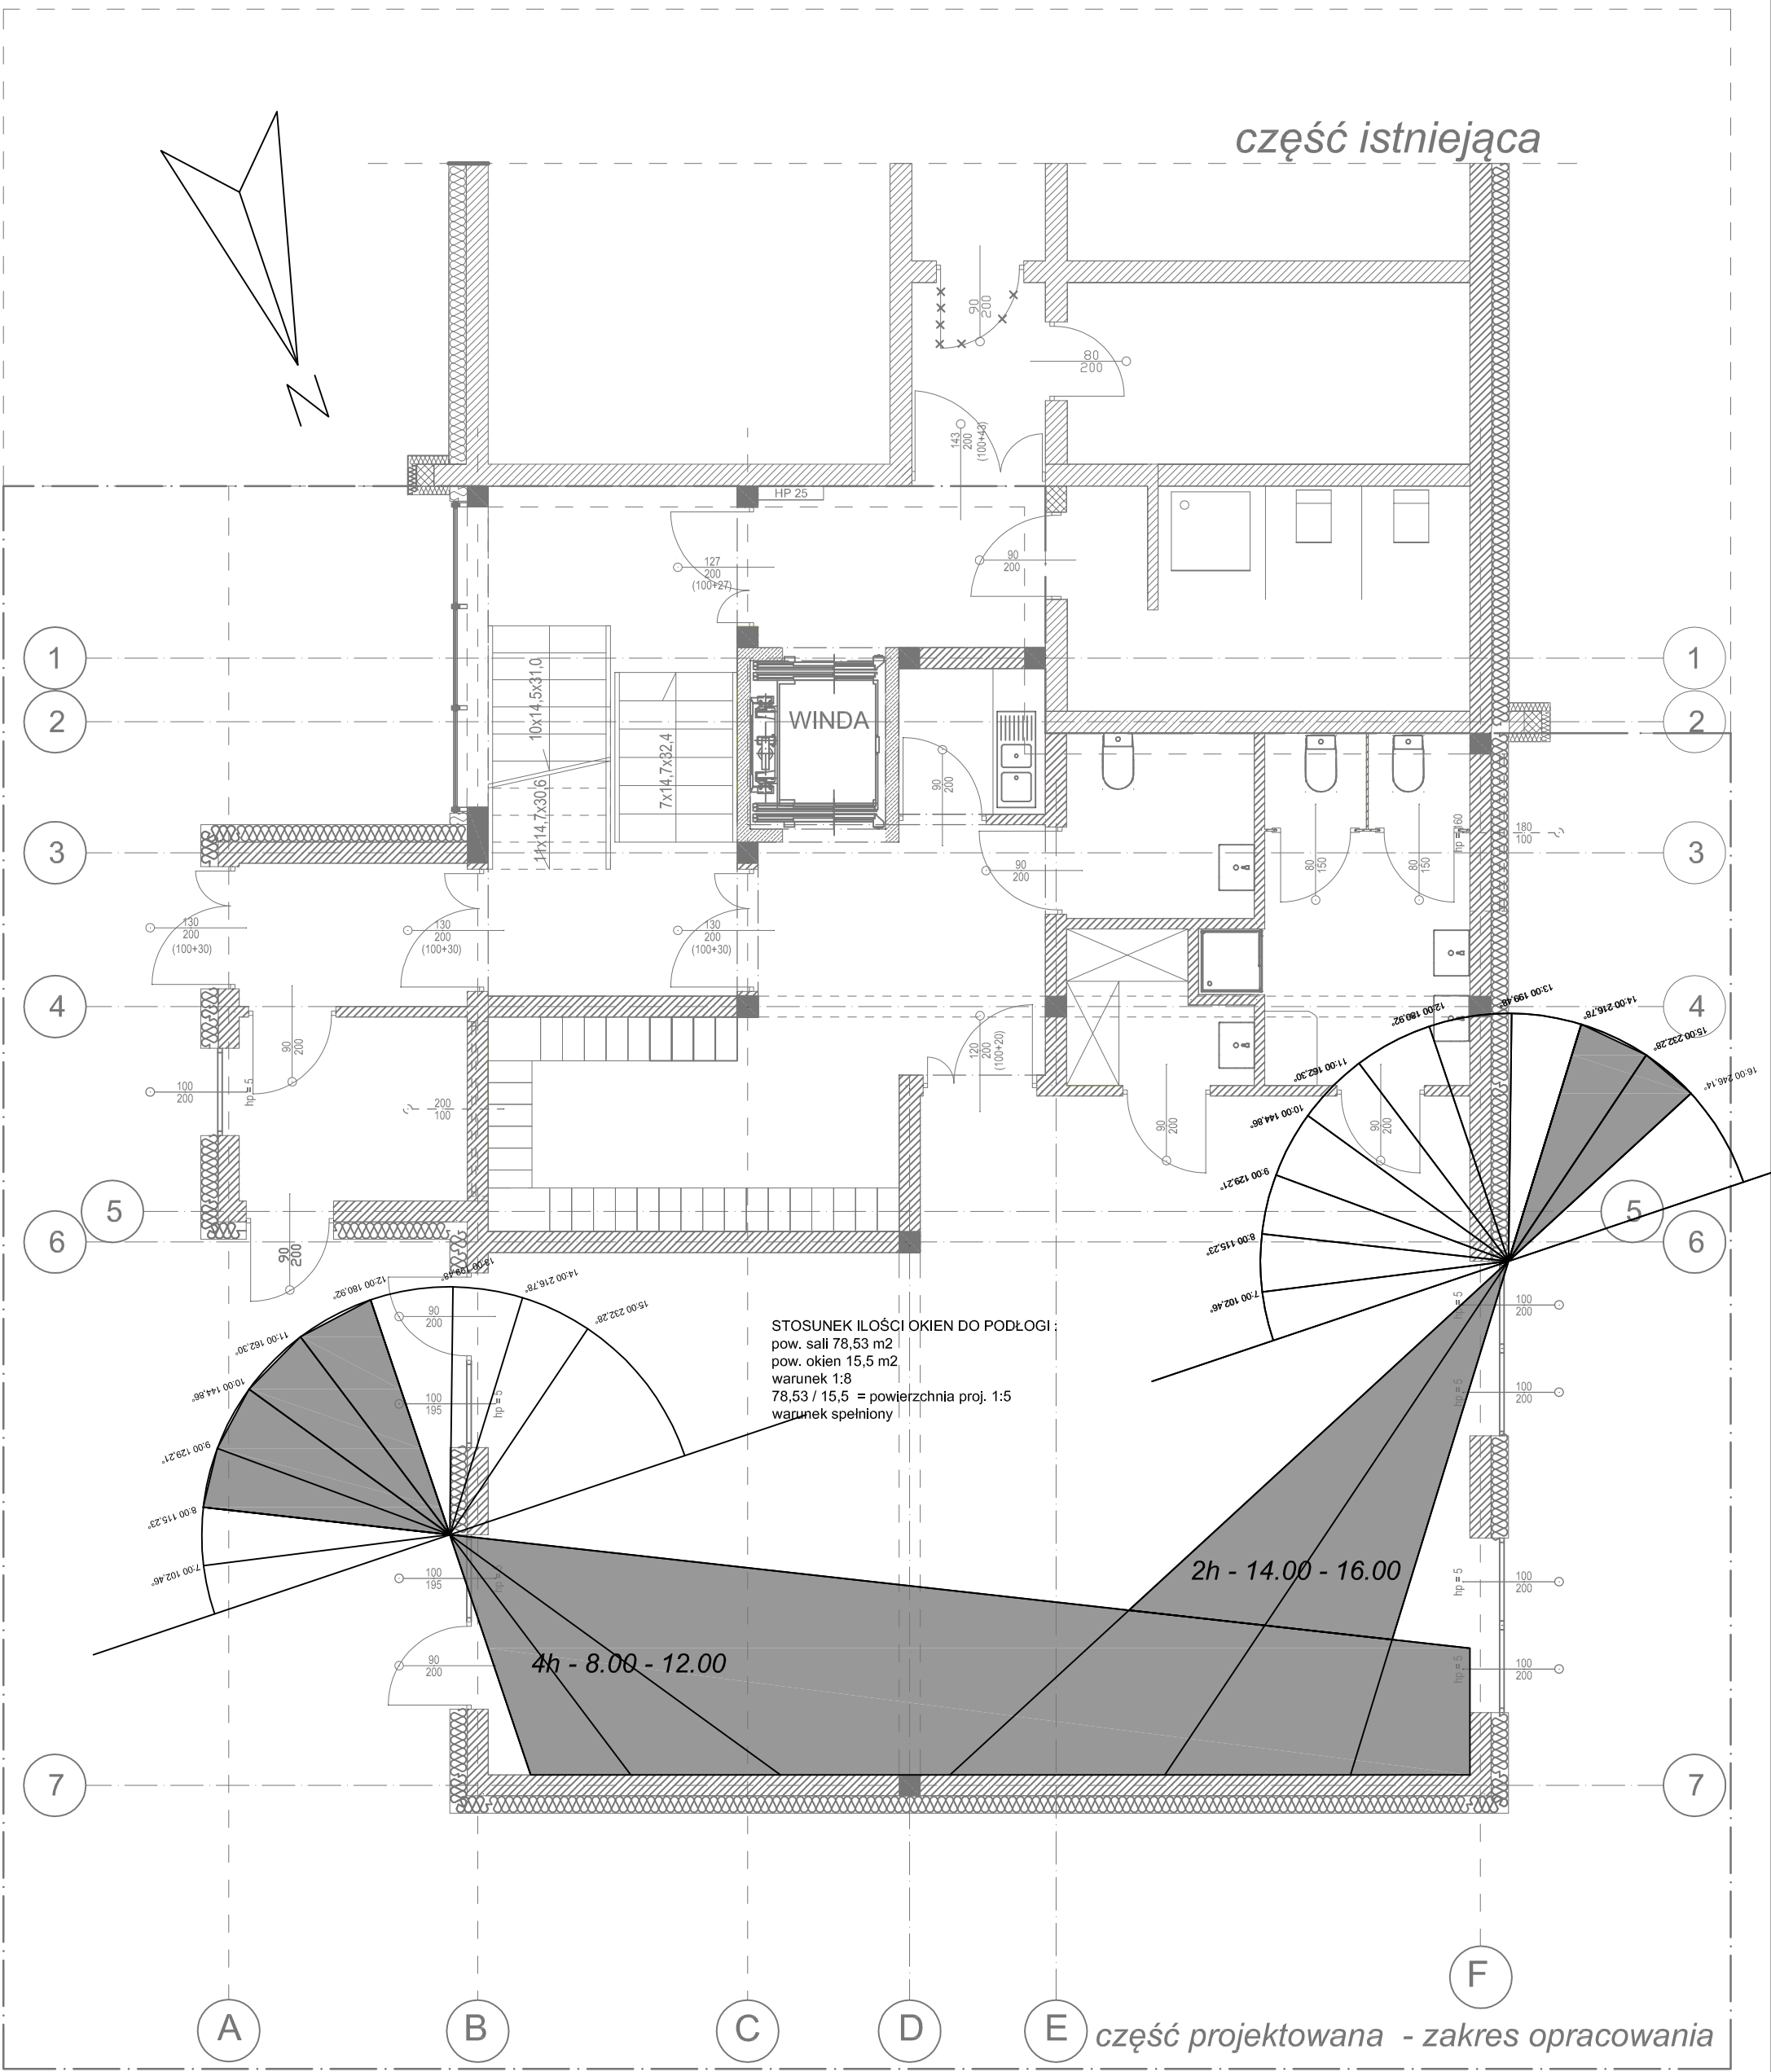

STOSUNEK ILOŚCI OKIEN DO PODŁOGI :
pow. sali 78,53 m2
pow. okien 15,5 m2
warunek 1:8
 $78,53 / 15,5 = \text{powierzchnia proj. } 1:5$
warunek spełniony

LEGENDA :

 - nasłonecznienie sali

OBIEKT, ADRES	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego wraz przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej a także przebudową i rozbudową wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z rozbórką istniejącego budynku gospodarczego oraz wykonaniem utwardzeń 89-410 Włoczek gm. Włoczek ul. Gdańska 13 (dz. nr 43/48)		
PRZEDMIOT RYSUNKU	NASŁONECZNIE SALI		
NR. RYS: I17	DATA: 23.02.2024	PODPIS	
PROJEKTANCI (UPRAWNIENIA)		mgr inż. Tomasz Góral upr. w spec. inst. sanit. nr.: WAM/0093/PWOS/15	