

WUOZ.DB.WZN.5183.2.14.2025.ACHB.

Bydgoszcz 7 kwietnia 2025 r.

W P Ł Y N E Ł O
Urząd Miejski w Więcborku
Sekretariat

14. KWI. 2025

Nr rej.
Ilość zał.
Podpis

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania opinii konserwatorskiej do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji nn zewnętrznej doziemnej oświetlenia muralu ściennego – lokalizacja na działce nr 118 obr.0003 Więcbork, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie przedmiotową inwestycję.

Opinia konserwatorska nr 174/2025 z dnia 07.04.2025r.

- w zakresie ochrony konserwatorskiej proponowany jest montaż opraw oświetlających światłem zalewowym - rozproszonym, nie jest wskazane podświetlenie elewacji pod ostrym kątem jedynie oprawami doziemnymi,
- w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt posiadający cechy zabytku wymagane jest zgodnie z art.32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza,

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na obszarze układu urbanistycznego miasta Więcborka, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy zalecenia konserwatorskie w odniesieniu do muralu sformułował w piśmie znak:WUOZ.DB.WZN.5183.5.5.2025.ACHB. Wskazane jest by mural prezentował znaniona oryginalnej koncepcji artystycznej o wysokich walorach estetycznych. Z konserwatorskiego punktu widzenia wskazane jest zastosowanie stonowanej kolorystyki, tak by mural nadmiernie nie kontrastował z sąsiednimi elewacjami budynków historycznych.


Zgodnie z art. 27 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „Na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku wojewódzki konserwator zabytków przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 poz. 1292)

Kierownik Delegatury
J.F.
mgr inż. Jacek Flemming

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Nazwa zadania : Wykonanie instalacji nn zewnętrznej doziemnej oświetlenia muralu ściennego zewnętrznego na Placu Jana Pawła II w Więcborku – dz. Nr 118 obręb 0003 Więcbork
Inwestor: Gmina Więcbork – ul. Mickiewicza 22, 89 – 410 Więcbork

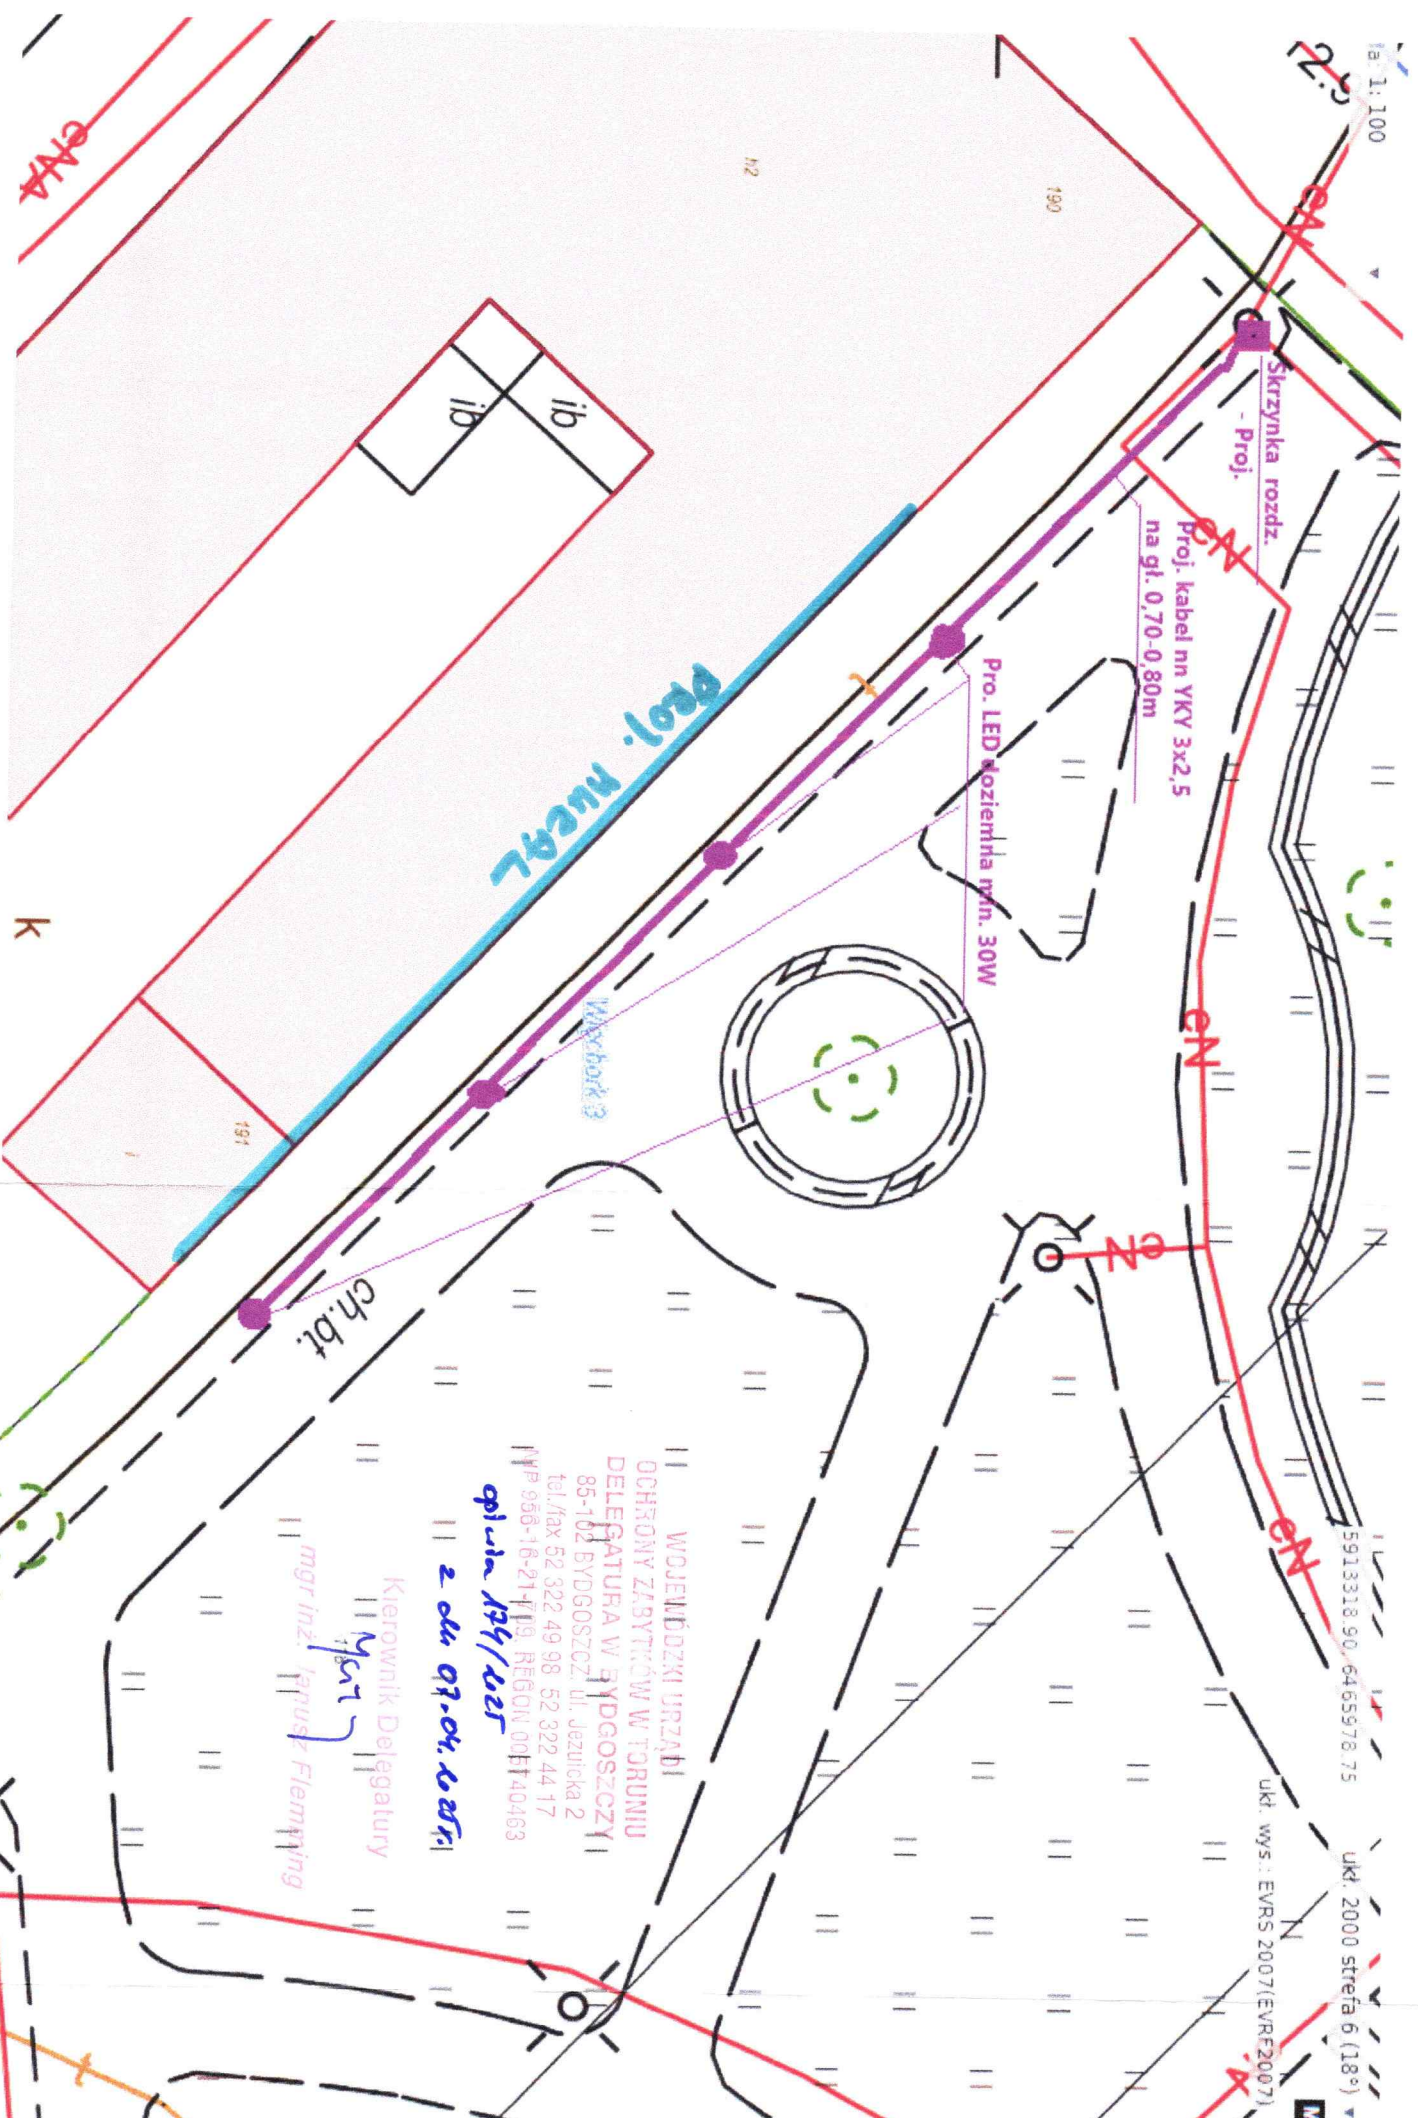

Wykonanie oświetlenia projektowanego muralu:

- montaż kabla ziemnego YKY 3X2,5mm wraz z folią na gł. 0,7 – 0,8m L = 27,00m,
- wykonanie przy słupie oświetleniowym szafki (rozdzielni z bezpiecznikami i wyłącznikiem) – 1kpl,
- montaż lamp dekoracyjnych architektonicznych – 4 kpl.: oprawy doziemne, najeżdżowe, światło szerokokątne, możliwość regulacji stopni kąta padania źródła światła, moc min. 30W, źródło światła LED z możliwością zmiany barw w min. 4 kolorach (biały - min. 3000K, czerwony, zielony, niebieski itp.), stopień szczelności IP65 - 67, napięcie zasilające 230 V, I klasa ochronności przed porażeniem.

mgr inż. Jacek Flemming
Pracownia Projektowa i Inżynierska

04/03/2025